


最大最小值趨勢圖報表(60分):BIF藥庫(冰-A)溫度16080504

2019/09/01 00:00~2019/10/01 12:00

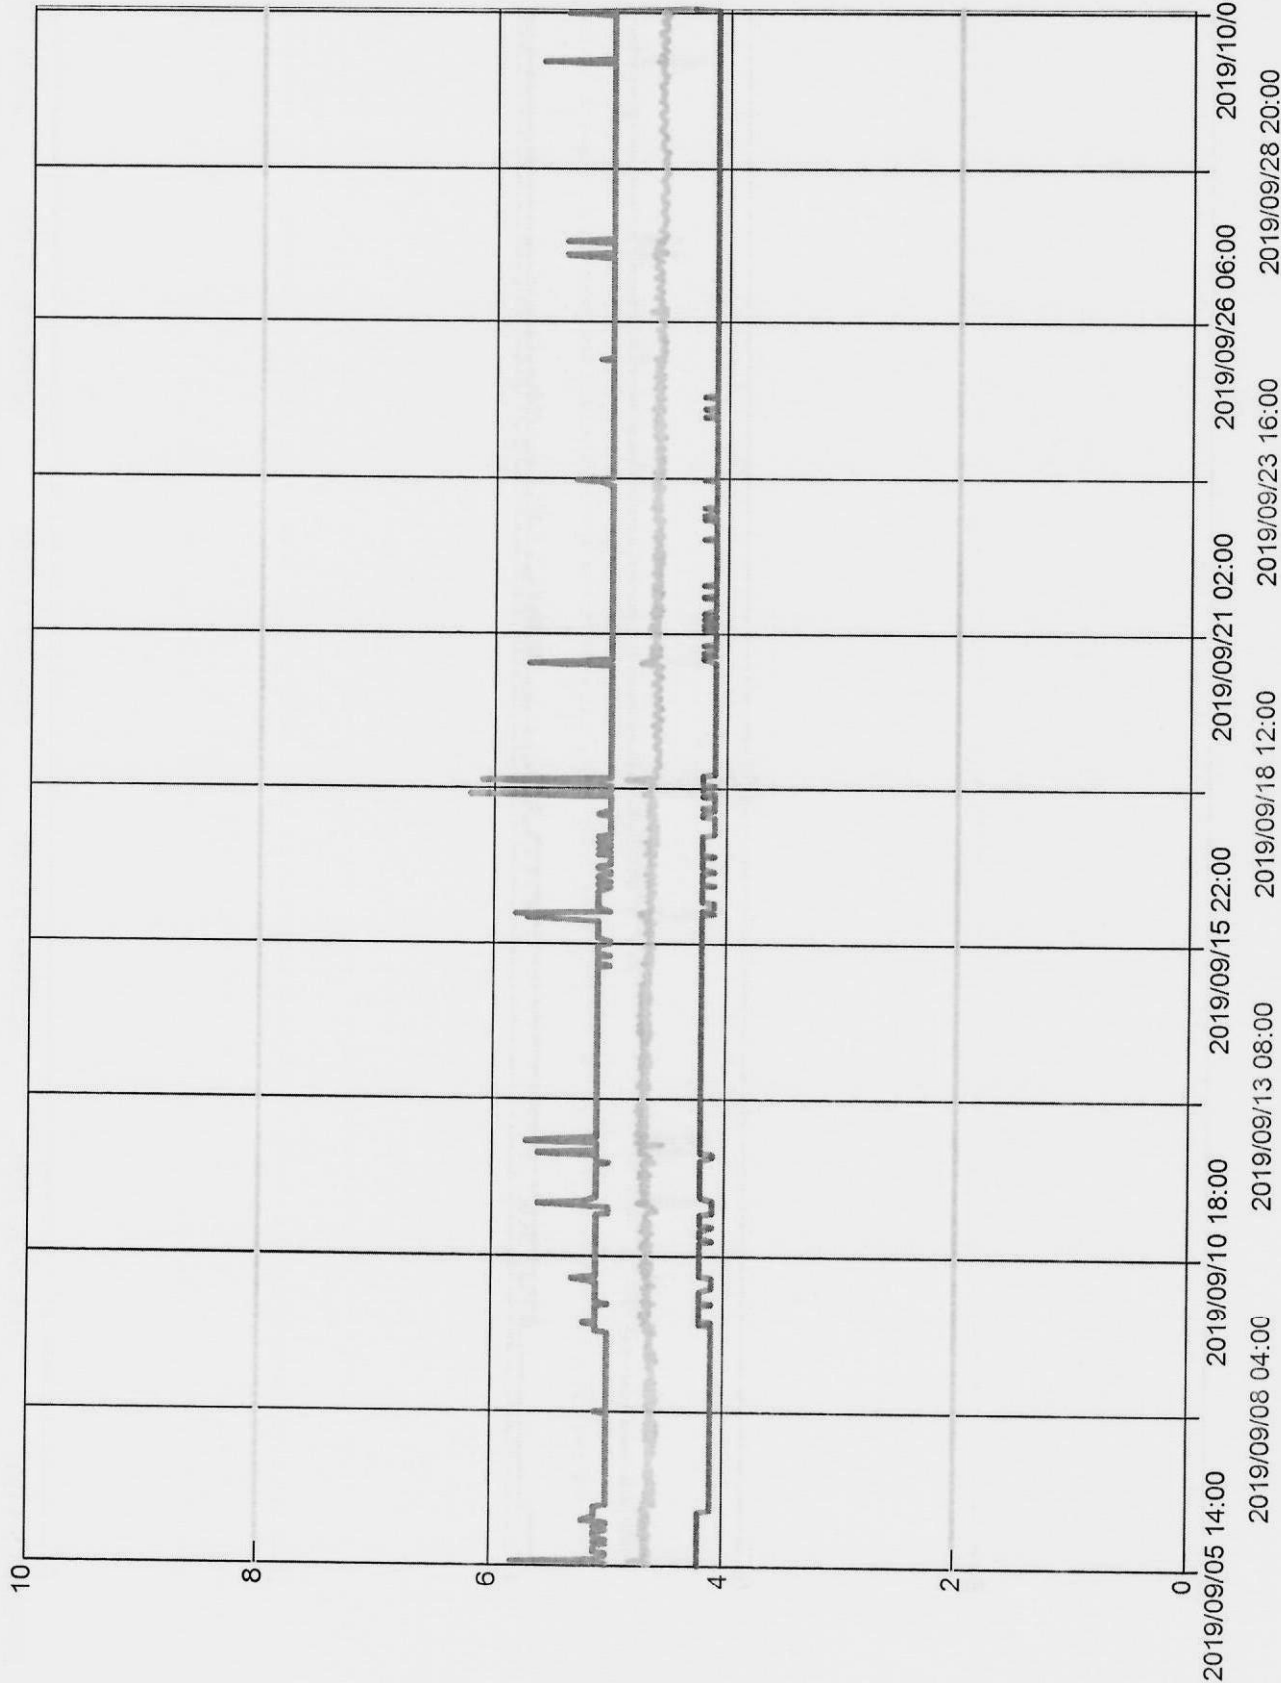

y2-utw tsm
07-oct-2019

藥師徐儀君
藥字第026959號

9/1-9/5 因CRC電腦當機未記錄，
以藥師手寫記錄輔助。

日期	9/2		9/3		9/4		9/5		9/6		9/7		9/8	
星期	一		二		三		四		五		六		日	
班別	03:00	08:00	03:00	08:00	03:00	08:00	03:00	08:00	03:00	08:00	03:00	08:00	03:00	08:00
溫度	溫度標示方式：X 代表最高溫、○ 代表最低溫、● 代表即時溫。 正常溫度範圍冷藏 2~8°C，查核後請簽名(勿簽代號)													
14														
12														
10														
8														
6	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
2														
0														
-2														
-4														
簽名	9/2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 9/3 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 9/4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 9/5 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 9/6 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 9/7 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 9/8 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14													
異常處理原因	1. 溫度異常時，初步處理請先檢查電源插頭及線路是否異常。電源確認後，務必在一小時內再次確認溫度。 2. 異常處理方法：A：調低冷藏控制閥(冷度轉強) B：調高冷藏控制閥(冷度轉弱) C：經初步處理溫度仍異常，將冰箱藥物移至其他冰箱 3. 原因：請註明 A：插頭脫落 B：冰箱故障 C：其他													

組長簽章：孫國倫

組長簽核：

- 溫度異常時，初步處理請先檢查電源插頭及線路是否異常。電源確認後，務必在一小時內再次確認溫度。
- 異常處理方法：A：調低冷藏控制閥(冷度轉強) B：調高冷藏控制閥(冷度轉弱) C：經初步處理溫度仍異常，將冰箱藥物移至其他冰箱
- 原因：請註明 A：插頭脫落 B：冰箱故障 C：其他