


2024/09/01 00:00-2024/10/01 05:00

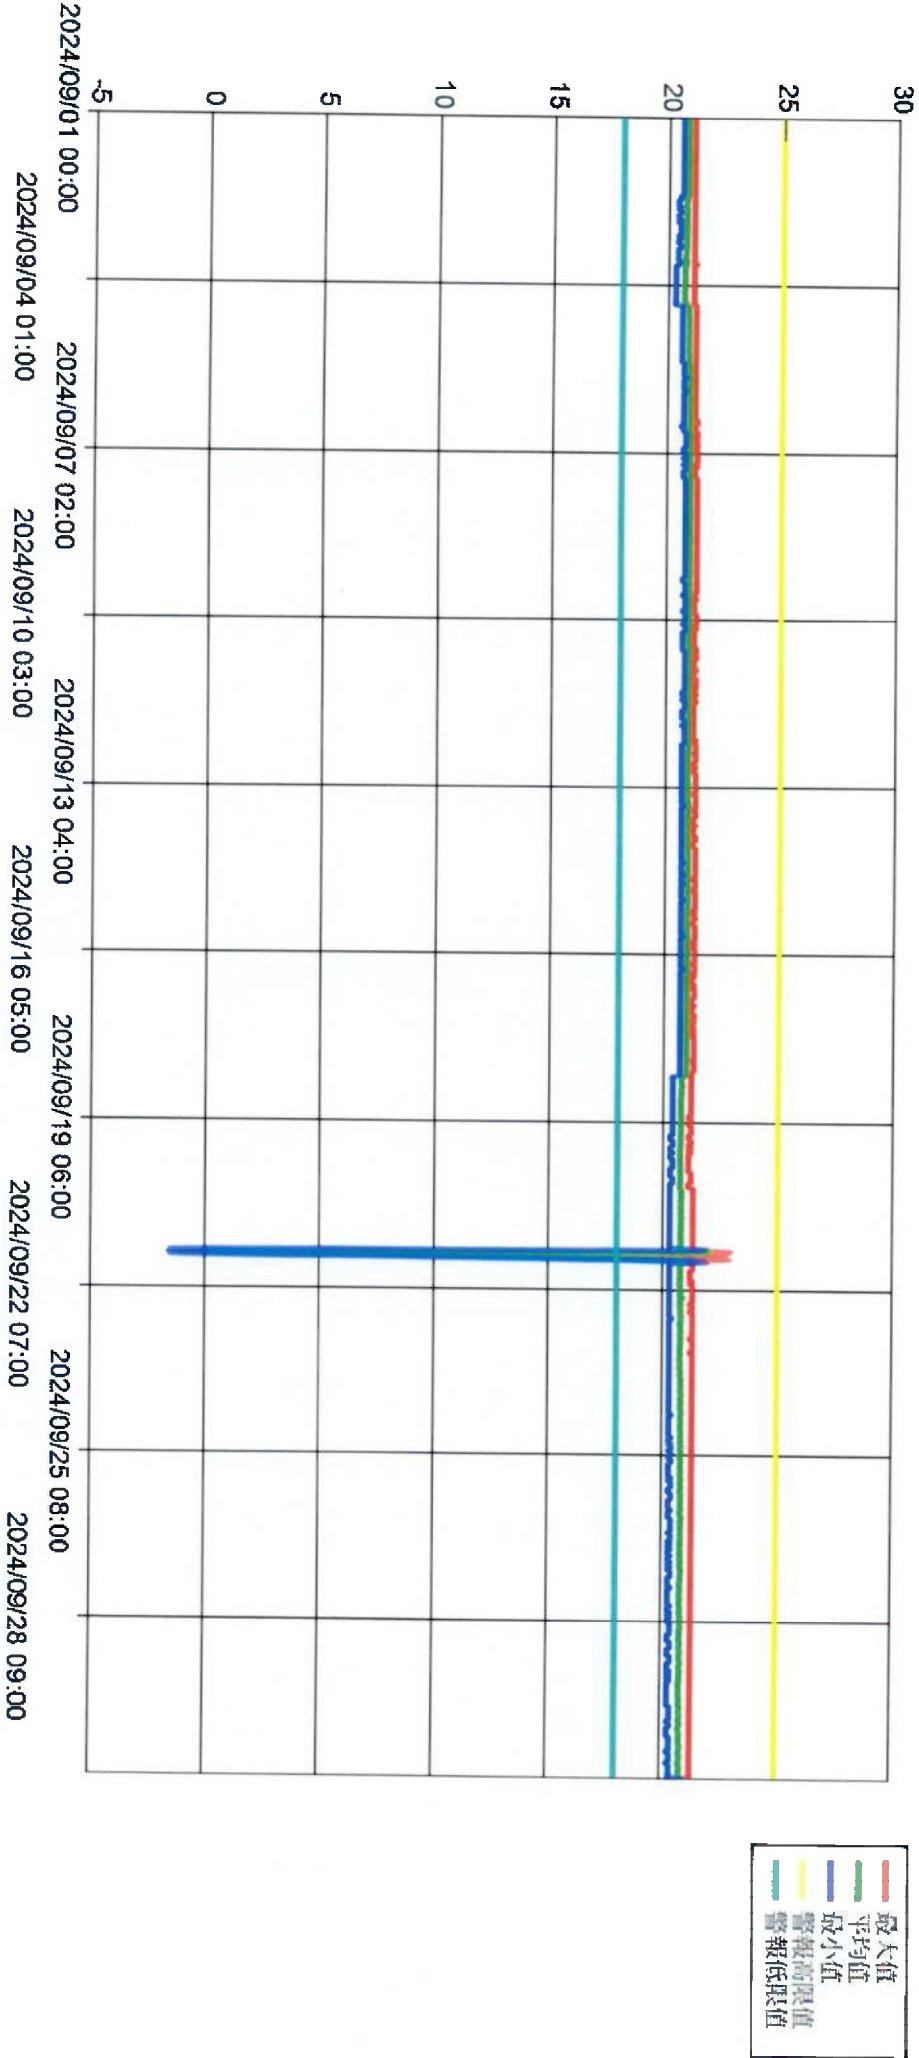


2024/9/21 15:57-17:25 癌醫大樓進行斷電測試,臨床試驗藥局藥櫃與溫度監測系統皆不受影響,但因網路訊號斷訊,造成溫濕度數值無法讀取而被記錄成"0"度。第2頁為 室溫櫃 B 的 backup 溫度紀錄,顯示斷訊當下,溫度不受影響,無超溫。

ys-warn th

01. Oct. 2024

藥師徐 佩 君
藥字第026959號

1/2/2
1/2/2
B

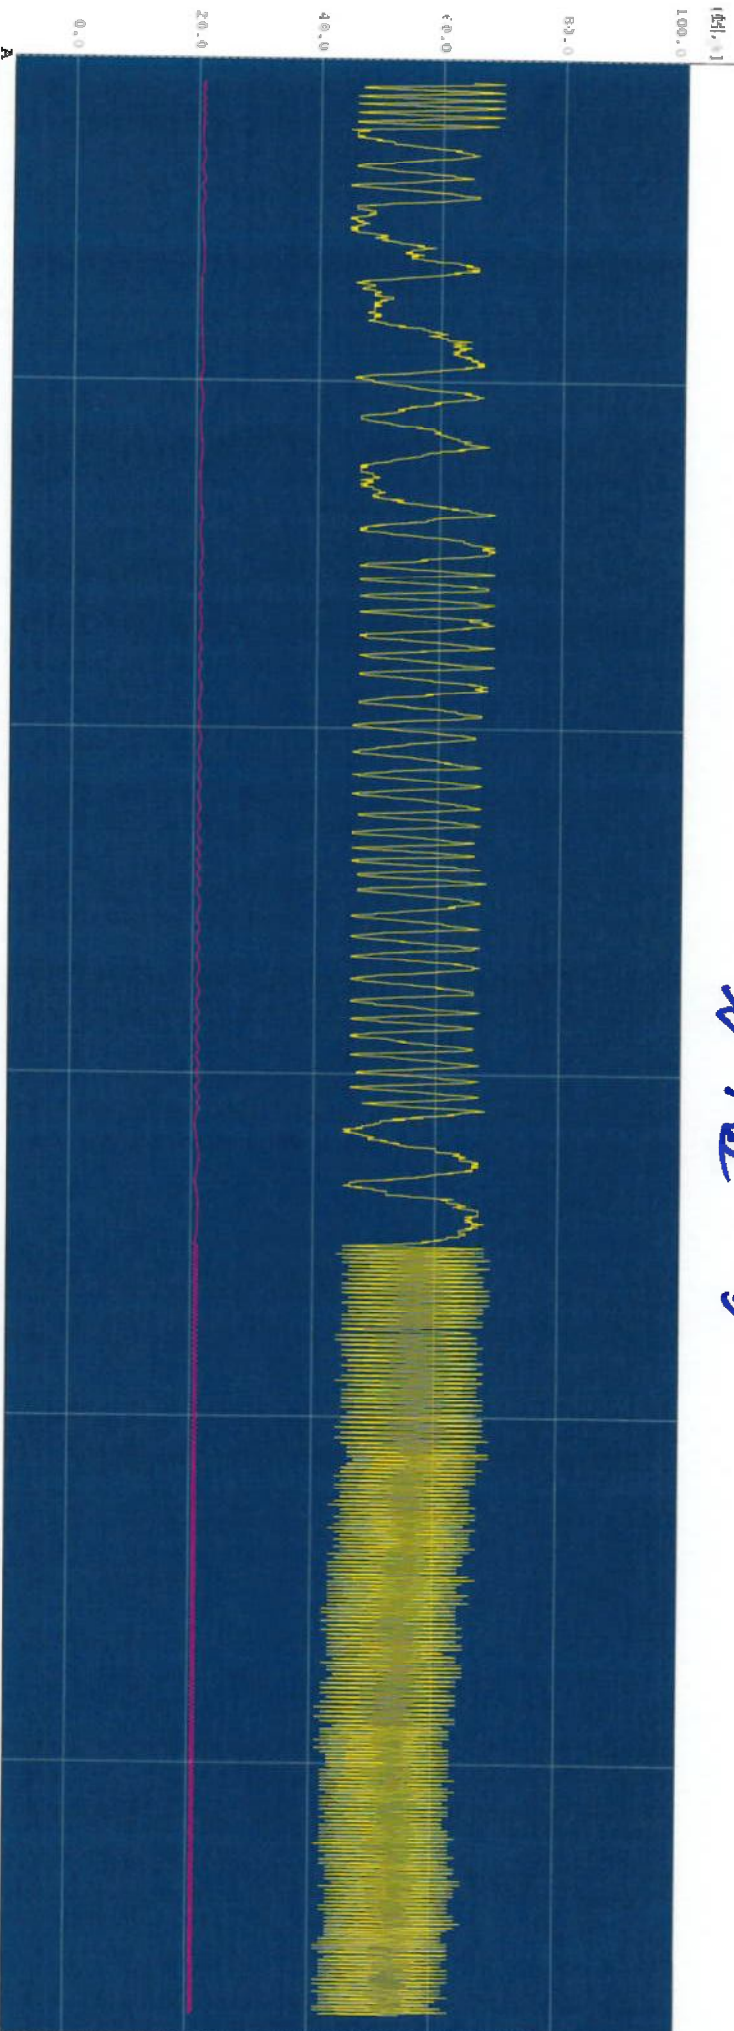

Ch	Name	Intvl.	Sample	Cur.A	Cur.B	A<->B	High	Low	Avg.	Unit
1	Ch1	10min.	4022	-----	-----	-----	21.3	20.6	20.9	\$/l
2	Ch2	10min.	4022	-----	-----	-----	70	41	55.9	\$/RH
Cur.A Date :		09/03/2024		8:57'19						
Cur.B Date :		10/01/2024		23:12'42						
diff. A-B :		28 14:15'23.000								
Data Range		09/03/2024		8:57'19-10/01/2024		23:12'42				
Calc. Range		09/03/2024		16:59'50-10/01/2024		15:10'11				