


最大最小值趨勢圖報表(60分):B1F藥庫(室溫櫃-A)溫度13050152

2019/09/01 00:00~2019/10/01 12:00

1/1

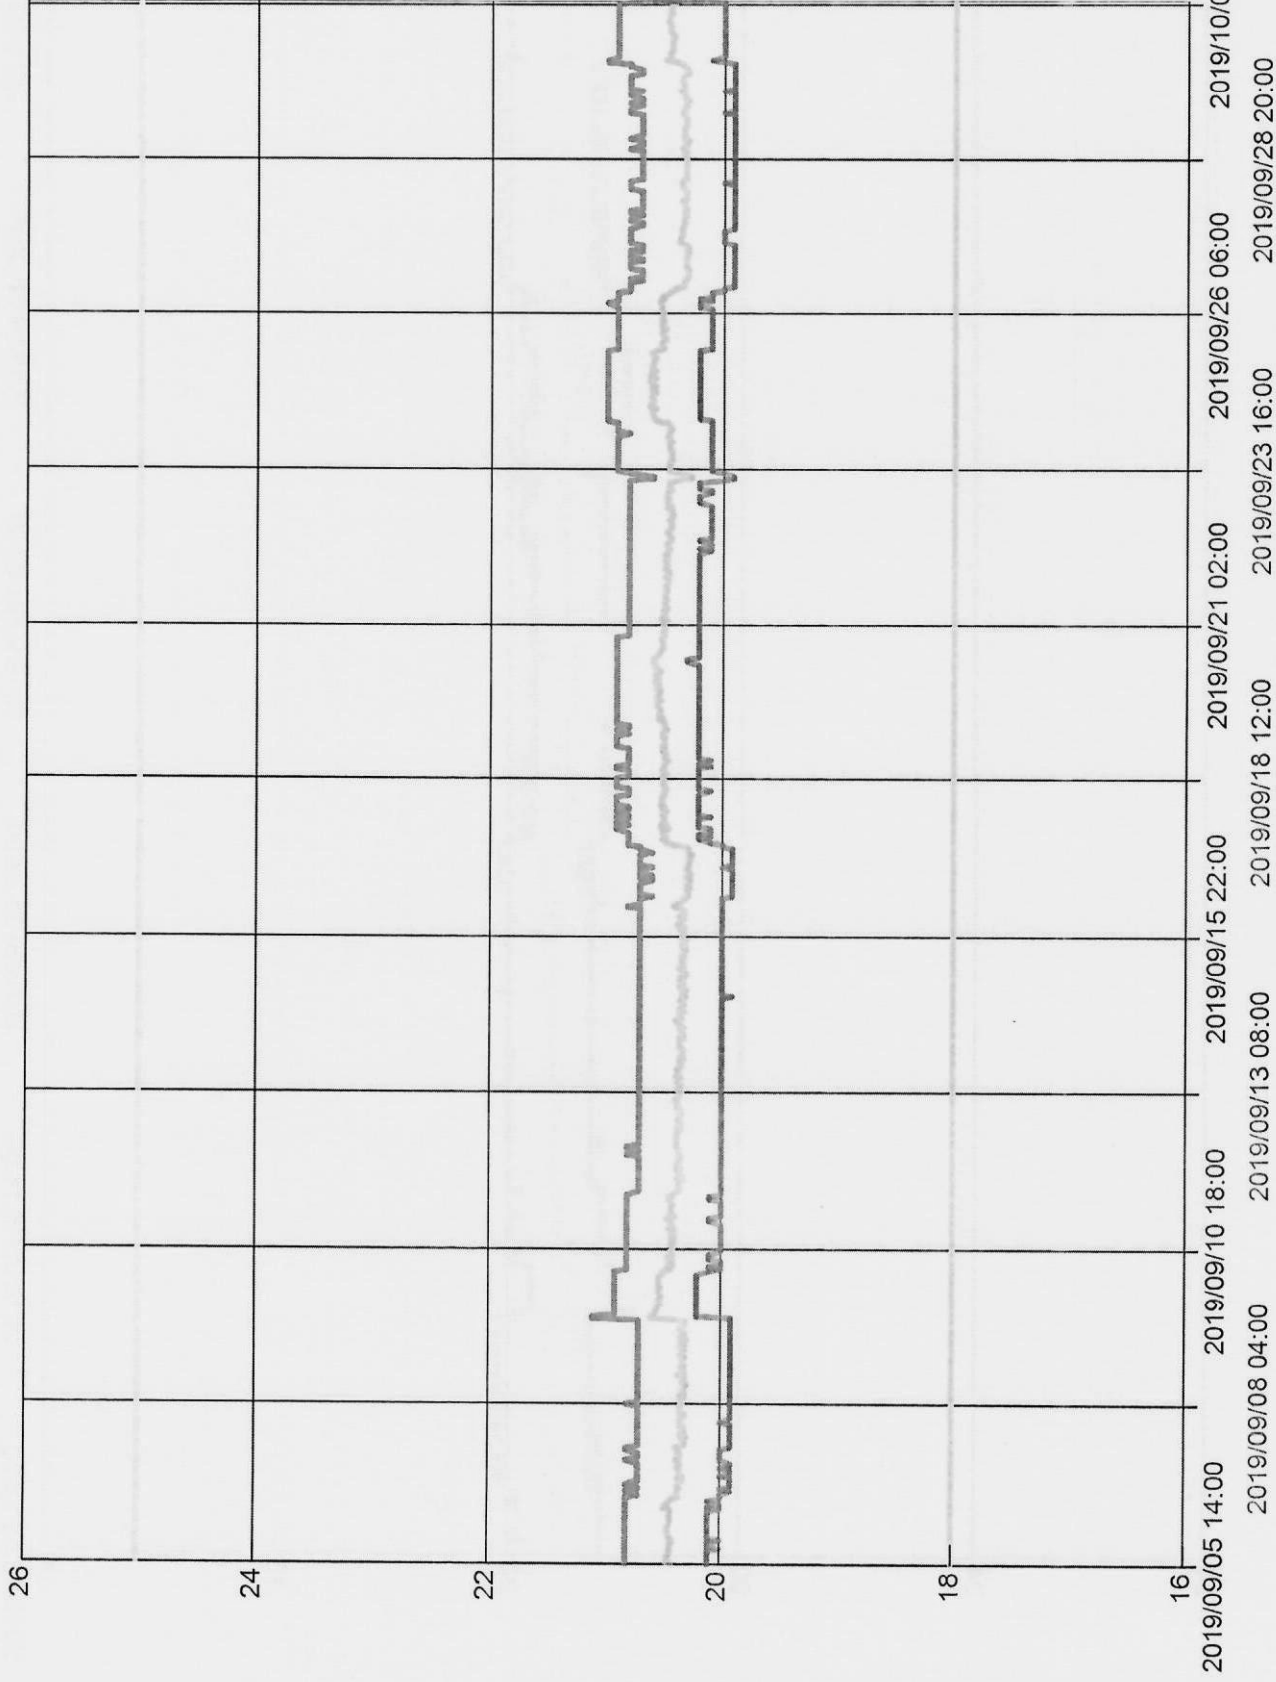

42-utun tsn  
07-oct-2019

藥師徐儀君  
藥字第026959號

9/1-9/5 因CRC電腦當機未記錄，故以藥師手寫記錄輔助。

| 日期   | 26                                                                  | 27    | 28    | 29    | 30    | 31    | 9/1   | 9/2   | 9/3   | 9/4   | 9/5   | 9/6   | 9/7   | 9/8   |
|------|---------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 星期   | 一                                                                   | 二     | 三     | 四     | 五     | 六     | 日     | 一     | 二     | 三     | 四     | 五     | 六     | 日     |
| 班別   | 22:00                                                               | 17:00 | 08:00 | 03:00 | 22:00 | 17:00 | 08:00 | 03:00 | 22:00 | 17:00 | 08:00 | 03:00 | 22:00 | 17:00 |
| 溫度   | 溫度標示方式: X 代表最高溫、○ 代表最低溫、● 代表即時溫。 正常溫度範圍冷藏 18°C ~ 25°C, 查核後請簽名(勿簽代號) |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 30   |                                                                     |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 28   |                                                                     |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 26   |                                                                     |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 24   | X                                                                   | X     | X     | X     | X     | X     | X     | X     | X     | X     | X     | X     | X     | X     |
| 22   | ○                                                                   | ○     | ○     | ○     | ○     | ○     | ○     | ○     | ○     | ○     | ○     | ○     | ○     | ○     |
| 20   | ○                                                                   | ○     | ○     | ○     | ○     | ○     | ○     | ○     | ○     | ○     | ○     | ○     | ○     | ○     |
| 18   |                                                                     |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 16   |                                                                     |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 14   |                                                                     |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 12   |                                                                     |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 簽名   | 張若蘭                                                                 | 張若蘭   | 張若蘭   | 張若蘭   | 張若蘭   | 張若蘭   | 張若蘭   | 張若蘭   | 張若蘭   | 張若蘭   | 張若蘭   | 張若蘭   | 張若蘭   | 張若蘭   |
| 異常處理 |                                                                     |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 原因   |                                                                     |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |

組長簽章: 藥師 孫國倫 藥字第02795號

組長簽核:

1. 溫度異常時, 初步處理請先檢查電源插頭及線路是否異常。電源確認後, 務必在一小時內再次確認溫度。

2. 異常處理方法: A: 調低冷藏控制閥(冷度轉強) B: 調高冷藏控制閥(冷度轉弱) C: 經初步處理溫度仍異常, 將冰箱藥物移至其他冰箱

D: 連絡電機室值班人員, 分機 2202 (24 小時)

3. 原因: 請註明 A: 插頭脫落 B: 冰箱故障 C: 其他