


2024/09/01 00:00-2024/10/01 05:00

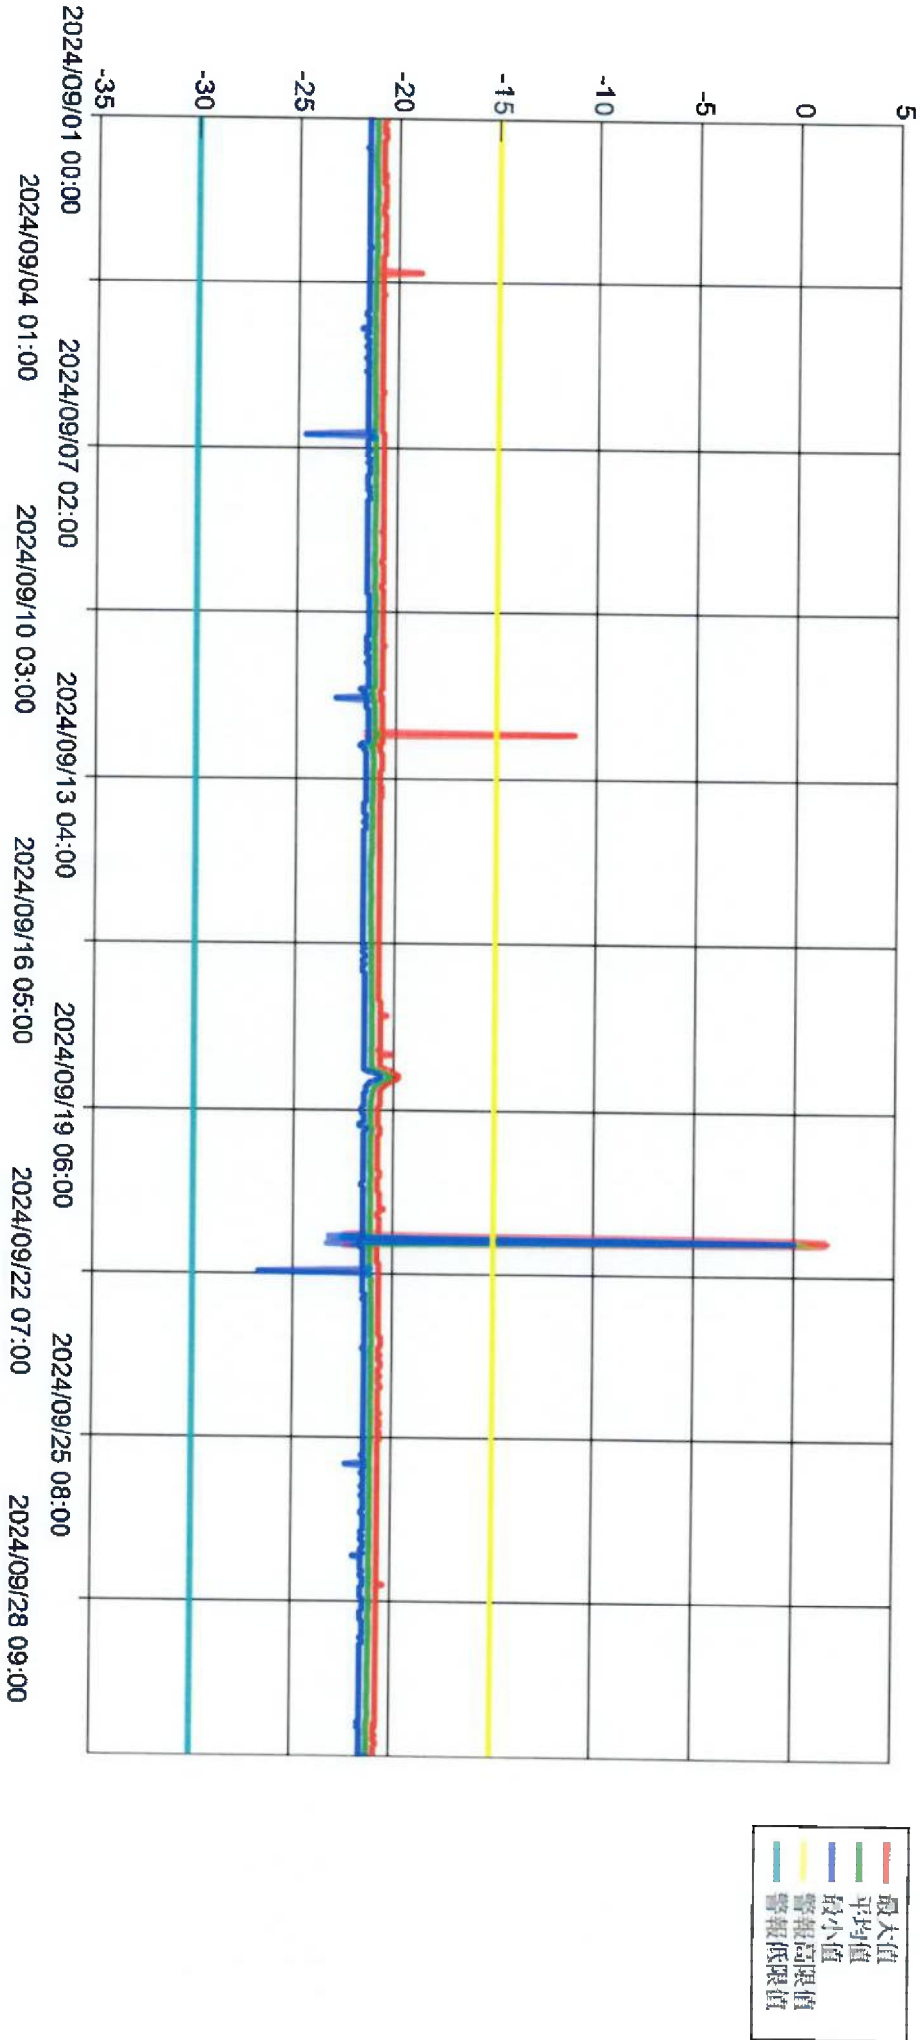

2024/9/21 15:57-17:25 癌醫大樓進行斷電測試,臨床試驗藥局藥櫃與溫度監測系統皆不受影響,但因網路訊號斷訊,造成溫濕度數值無法讀取而被記錄成"0"度。因負 20℃冰箱目前無試驗藥品,故不受影響。

Yanmin Tan

01.oct.2024

藥師徐儀君
藥字第026959號